




Numer rapport: 212/2019/9/30/4
 Rapport n°:
 Categorie: F-BD1/25-100 (Controle Branddetectiec. met 25-100 inputs)
 Categorie:
 Datum onderzoek: 30/09/2019
 Date du contrôle:
 Verslag geldig tot: 30/09/2020
 Valable jusqu'au:
 Inspecteur: D'HAENE Kenzo

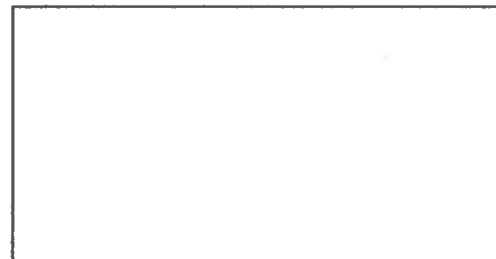

Verslag : Onderzoek van een branddetectie-installatie Rapport: Contrôle d'une installation de détection incendie

Betreft concerne	STUDENTENKAMERS				
Aard onderzoek Type de contrôle	Periodiek onderzoek van een / Contrôle périodique de Detectieinstallatie / Installation de détection				
Referenties Références	Onze opdracht beperkt zich enkel tot de werkingstesten van de branddetectiecentrale. Ons onderzoek houdt in geen enkel geval rekening met het concept en de van toepassing zijnde normen NBN-S21-100 of NBN-S21-100/1&2. Wij blijven ter jullie beschikking om een onderzoek op basis van vermelde normen uit te voeren. / Notre mission se limite au test fonctionnel de la centrale incendie. Ce contrôle ne tient pas compte de la conception et de la conformité avec la norme d'application NBN-S21-100 ou NBN-S21-100/1&2. Nous restons à votre disposition pour effectuer un contrôle plus approfondi suivant une de ces normes.				
Adres onderzoek Lieu du contrôle	Zwijnaardsesteenweg 320 - 9000 GENT				
Opdrachtgever Donneur d'ordre	BALCAEN ANTONELLA				
	Tel.		Fax		BTW TVA
Installateur	ULTRA ALERT SYSTEMS			BOSEC-gecertificeerd	
	Tel.		Fax		BTW TVA BE0476.116.382
Eigenaar Propriétaire	BALCAEN ANTONELLA				
	Adr.	Kleine Pontstraat 6 - 9800 DEINZE			
	Tel.		Fax		
Aanwezigen Personnes présentes	DHR. CHRISTOF VERHULST				

Besluit Conclusion

Op het moment van de controle werden geen tekorten vastgesteld t.o.v. de werkingstesten. Wij spreken ons verder niet uit over het concept en de conformiteit van de installatie t.o.v. de normen NBN-S21-100 of NBN-S21-100/1&2. Wij blijven ter jullie beschikking voor een verdiept onderzoek op basis van deze normen. /
 Lors de notre contrôle la centrale incendie était en bon état de fonctionnement. Nous ne nous exprimons pas sur la conception, ni la conformité de votre installation suivant la norme NBN-S21-100 ou NBN-S21-100/1&2. Nous restons à votre disposition pour effectuer un contrôle suivant une de ces normes.