




BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

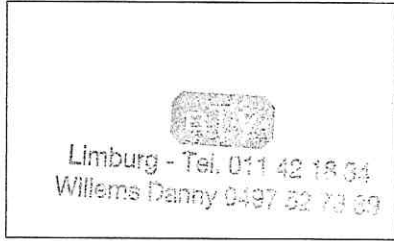

U. rer.: \_\_\_\_\_

U. ref. \_\_\_\_\_

VERSLAG NR. 37/13062405

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kipdriek 183

EIGENAAR: D. Van

Adres: St.

OPDRACHTGEVER: [Signature]

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 14/06/13 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek = controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woonwoning
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 15 A
Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 2-polig 10 A
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 7 Ohm; RI tot 20 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: 20 226 Type 226 226

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: \_\_\_\_\_

[Signature]

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, die aangestelde van de steekproef indier, naam, handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/06/13 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

[Signature] De directeur,

