




ZETEL ANTWERPEN
 Van der Sweepstraat 3 bus 44
 2000 Antwerpen
 Tel. 03 216 28 90
 Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
 Clovislaan 15
 1000 Brussel
 Tel. 02 230 81 82
 Fax 02 230 80 08

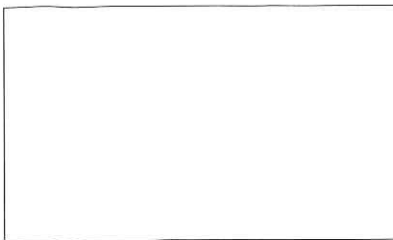

EAN: _____
 Ref.: _____ Teller nr. _____
 Index : _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 218/100223/09

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Goede Renspotlaan 10/201
2000 Antwerpen

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Catronics - Willem de Witte nv

Adres : Netelstraat 33, 2280 Grobbendonk

INSTALLATEUR : clem

Adres : clem

BTW of IK : 0445-700-647

Datum van het onderzoek : 23-12-2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorsehr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid Type der lokalen : Appartement 4

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting AUT MY 40 A MAX

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS40A/300mA

Type van de aardelektrode : lus - baren - penen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 16 ; RA : 32 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : zie Eén draadschema + situatiediagram

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23-12-2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2 De installatie is niet conform.

3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : 218 Schramm
 nr. + naam + handtekening

De directeur,

